


Vzorový řez uložení kabelu v zemi dle ČSN 73 6005

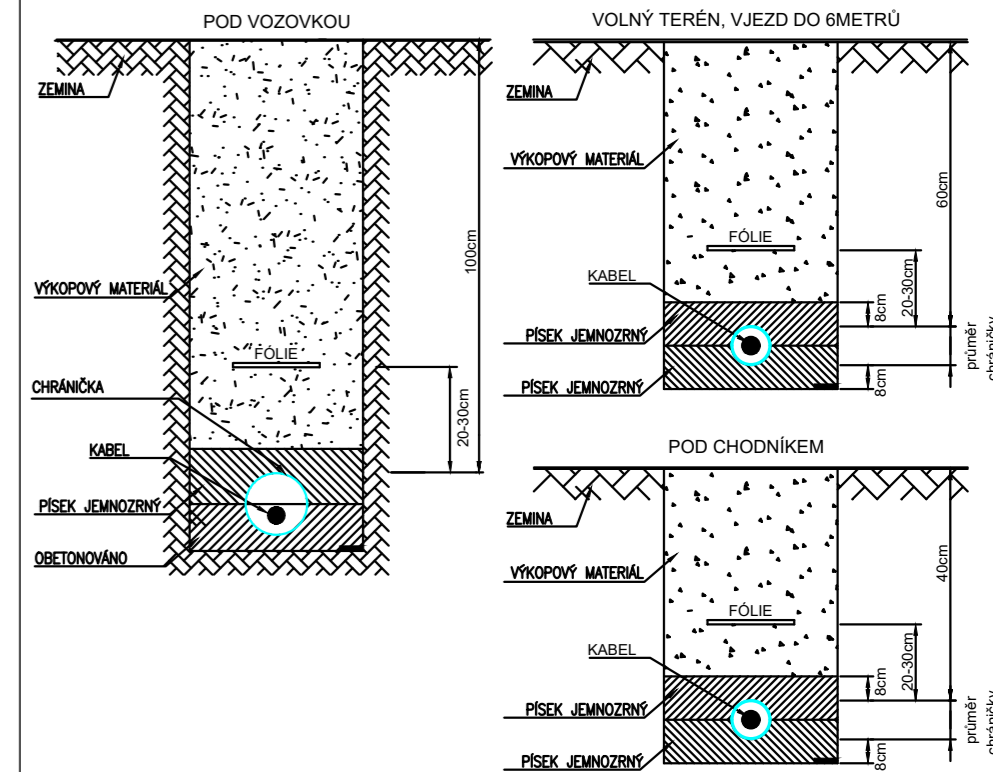

LEGENDA:

VEDENÍ ELEKTROINSTALACE

NOVÉ VEDENÍ NN PRE

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN PRE

3x185+95 AYKY
3x185+95 AYKY
3x185+95 AYKY
2848/355
3x185+95 AYKY

57/3144

57/3142

Dunická

Vedení NN: CYKY-J 4x35 + CYKY-J 5x1,5
rezervní chráničky:
1x KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA 75/61mm
1x HDPE 50/40mm
1x HDPE MT 12/10mm

Vedení NN: CYKY-J 4x35 + CYKY-O 5x1,5
rezervní chráničky:
1x KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA 75/61mm
1x HDPE 50/40mm
1x HDPE MT 12/10mm

2848/66

2848/67

2848/734

57/2536

2848/128

2848/127

2848/126

Rozvaděč RH

IO 02

IO 01

SO 01

Stávající pojistková skříň
PRE 57 2436

Nová pojistková skříň a
elektroměrový rozvaděč

Nová trasa NN-PRE

- POZ. VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM. V PŘÍPADĚ ODHYKŮ OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONULTOVAT S PROJEKTEM.
- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NEPŘ. PROVÁZENÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODHYKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TĚTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODHYKY NASTANOU, JE NUTNÉ PŘED ZHOVNĚNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- TATO DOKUMENTACE NEJAVRŽE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPROACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTEM.
- POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTU PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DĚLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A TO V TAKOVÉ MĚŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRUKAZNÉHO DOSAZENÍ SPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH VLASTNOSTÍ A DOSOULADNĚNÍ ZADAVATELEM A PROJEKTEM.
- DODÁVKA BUDE PROVÁDĚNA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRAVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NŮREM I DOPORUČENÍ.
- PRO DODÁVKU BUDOU ZASADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJAVYŠŠÍ (I) JAKOSTI S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKŮ PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVĚNÍ ČÁSTI.
- POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPISÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI KTERA JE NEODLUČNĚ SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

INVESTOR		NÁZEV AKCE	
Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy Marianské náměstí 2, 110 01 Praha 1		Základní umělecká škola Václava Petrova, Dunická 3136/1, 141 00 Praha 4 Spořilov, úpravy vstupu a schodišťového prostoru, bezbariérový přístup	
GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY		AUTOR	
DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ		ING. LUKÁŠ POJAR	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		SPOLUPRÁCE	
BLACK BACK BLACKBACK s.r.o. Podkovářská 800/6, Praha 9 IČ: 24763071, DIČ: CZ24763071 www.blackback.cz		ING. ARCH. LIBOR TOMÁŠEK	
PROJEKTANT ČÁSTI		ČÍSLO ZAKÁZKY	
Michal Adensam, DIS. Lukáš Jarath Nademlejská 600/1, Praha 9 IČO: 74122801, lukas@jarath.cz		190309	
±0,000 = +239,355		STUPEŇ	
výkresový systém Bpv souř. systém JTIC		DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ	
DIL		OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS)	
Přípojka elektřiny a nové areálové rozvody		IO 20	
NÁZEV VÝKRESU		Situace - přípojka NN	
DATUM ODEVZDÁNÍ		MĚŘÍTKO	
2. 2020		1:200	
DATUM TISKU		ČÍSLO PARÉ	
2. 2020			
ČÍSLO VÝKRESU		DUR + OSP	
IO 20		D.2	
IO 20.101		revize	
stupeň		SCPS	
kód profese		číslo výkresu	
		revize	